甲　方：福海创石油化工有限公司

乙　方：

扫描全能王 创建

1. 总则

1.1本技术协议适用于[redacted]

[redacted]

意见为准。

[redacted]

扫描全能王 创建

2.1 工程简介

[redacted]

列环境条件的考验，且没有损坏，可长期满容量连续运行。

[redacted]

3. 设备标准和规范

[redacted]

要求规定。

GB/T3859.1 1993 半导体转换器基本

IEC61000 电磁兼容性

扫描全能王 创建

以上所列标准并非全部标准，它仅指出了主要标准。

	输入频率	380V	电池数	18 节
	电压		数	
	输出额定	220V	电池规	12V

a. 静态切换开关

b. 逆变器

c. 整流器

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

（16）主机板防护等级10KVA：IP20；20-80KVA：IP21；

（17）逆变过载能力，在110%负荷时可运行60分钟；

模

（21）在逆变器故障情况下，静态开关将自动切换至旁路供电

式；

器电

（22）当整流电源、旁路交流电源均失电，负荷将通过逆变

电池组供电。

（23）关键元器件需采用以下品牌，提升系统可靠性

扫描全能王 创建

（24）柜体尺寸需符合下表要求：

序号	主机容量	主机尺寸 mm（长*宽*高）	备注

扫描全能王 创建

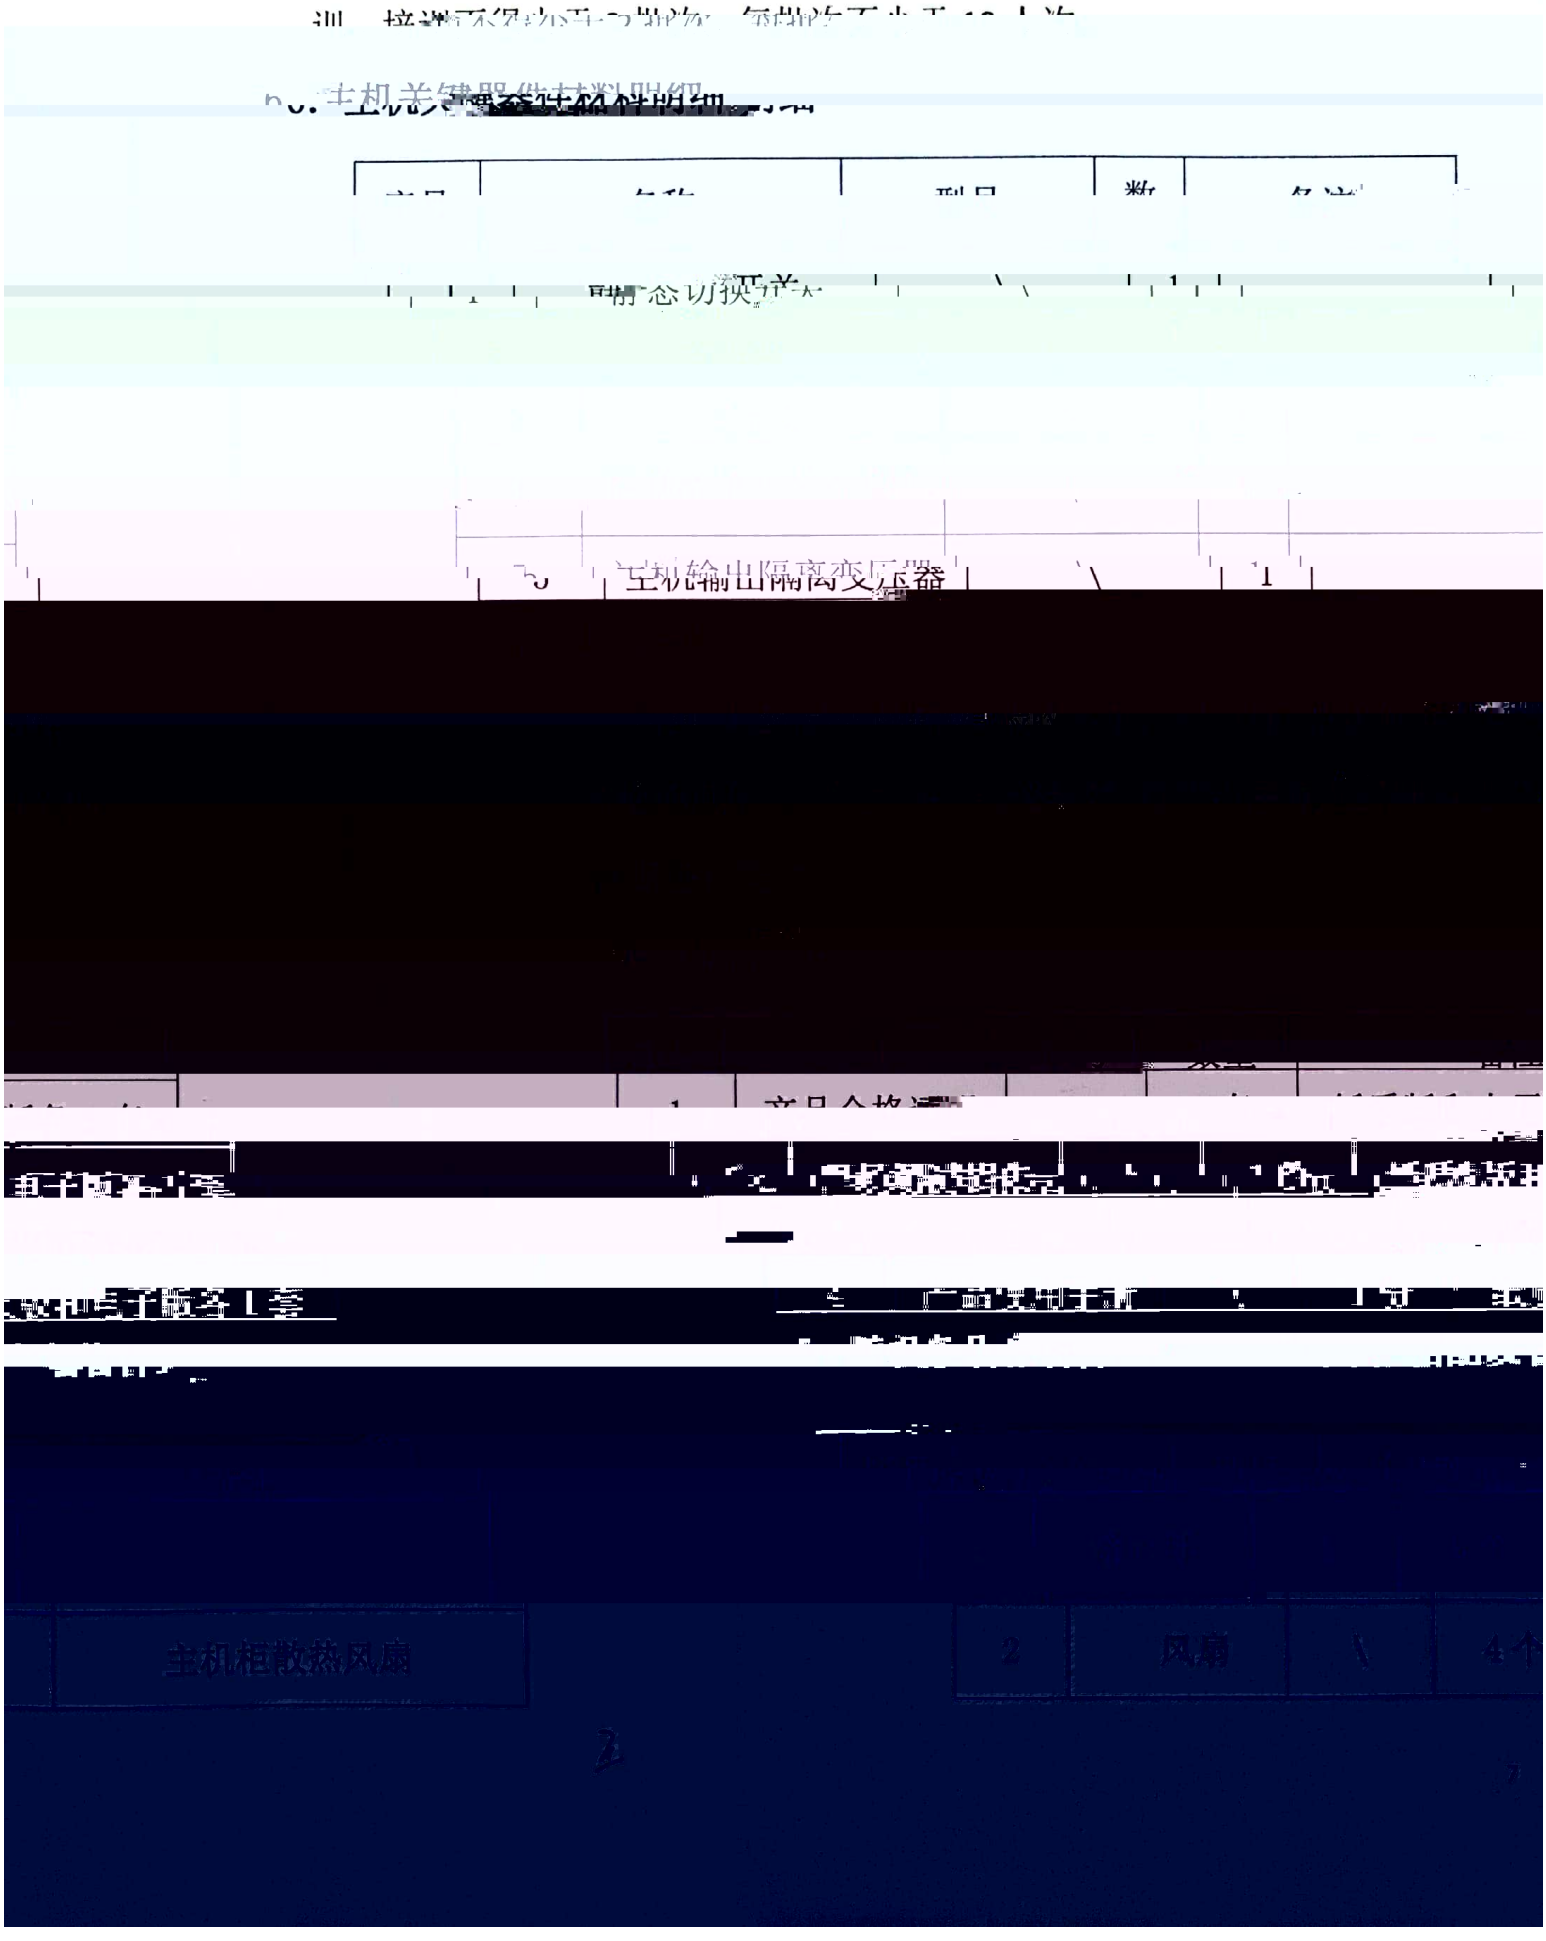

4	整河棍侯[illegible]	[illegible]	3个		
5	[illegible]				

10. 技术偏差表

明	备注			序号	偏差项目	说
				1		
				2		

审核：[illegible]　　[illegible]　　[illegible]　　经办：[illegible]

[illegible]　　2017.05.06　　[illegible]　　2017

[illegible]　　审核：[illegible]　　核准：[illegible]　　设备管理部　　经

扫描全能王 创建